



MS4B
E 452 T ou





DATE	OBJET DE LA MODIFICATION	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION
26-8-32	Modifié disposition connexion H.F.		
29-8-32	Modifié cap. électrol. C22-C23 à la masse		
29-8-32	Supprimé C16 = 2 MF - Ajouté écran tr. réséc		
29-8-32	Modifié R12 = 5000 ω der 2500 ω (si possib)		
26-8-32	Ajouté C26 = 500 cm^2		
29-8-32	Ajouté C27 = 1000 ou 1500 cm^2		
11-10-32	Modifié C11 = 0,1 MF au lieu de 50.000 cm^2		
11-10-32	Modifié C20 = 50.000 cm^2 au lieu de 0,1 MF		
2-12-32	Ajouté R15 = 30.000 cm^2 en ll sur 15 et C24		
15-12-32	Modifié C12 = 1 MF au lieu de 1000 cm^2		
15-12-32	Modifié C13 = 2 MF au lieu de 1 MF		
15-12-32	Ajouté R14 = 150.000 ω sur 14 (PT4X)		

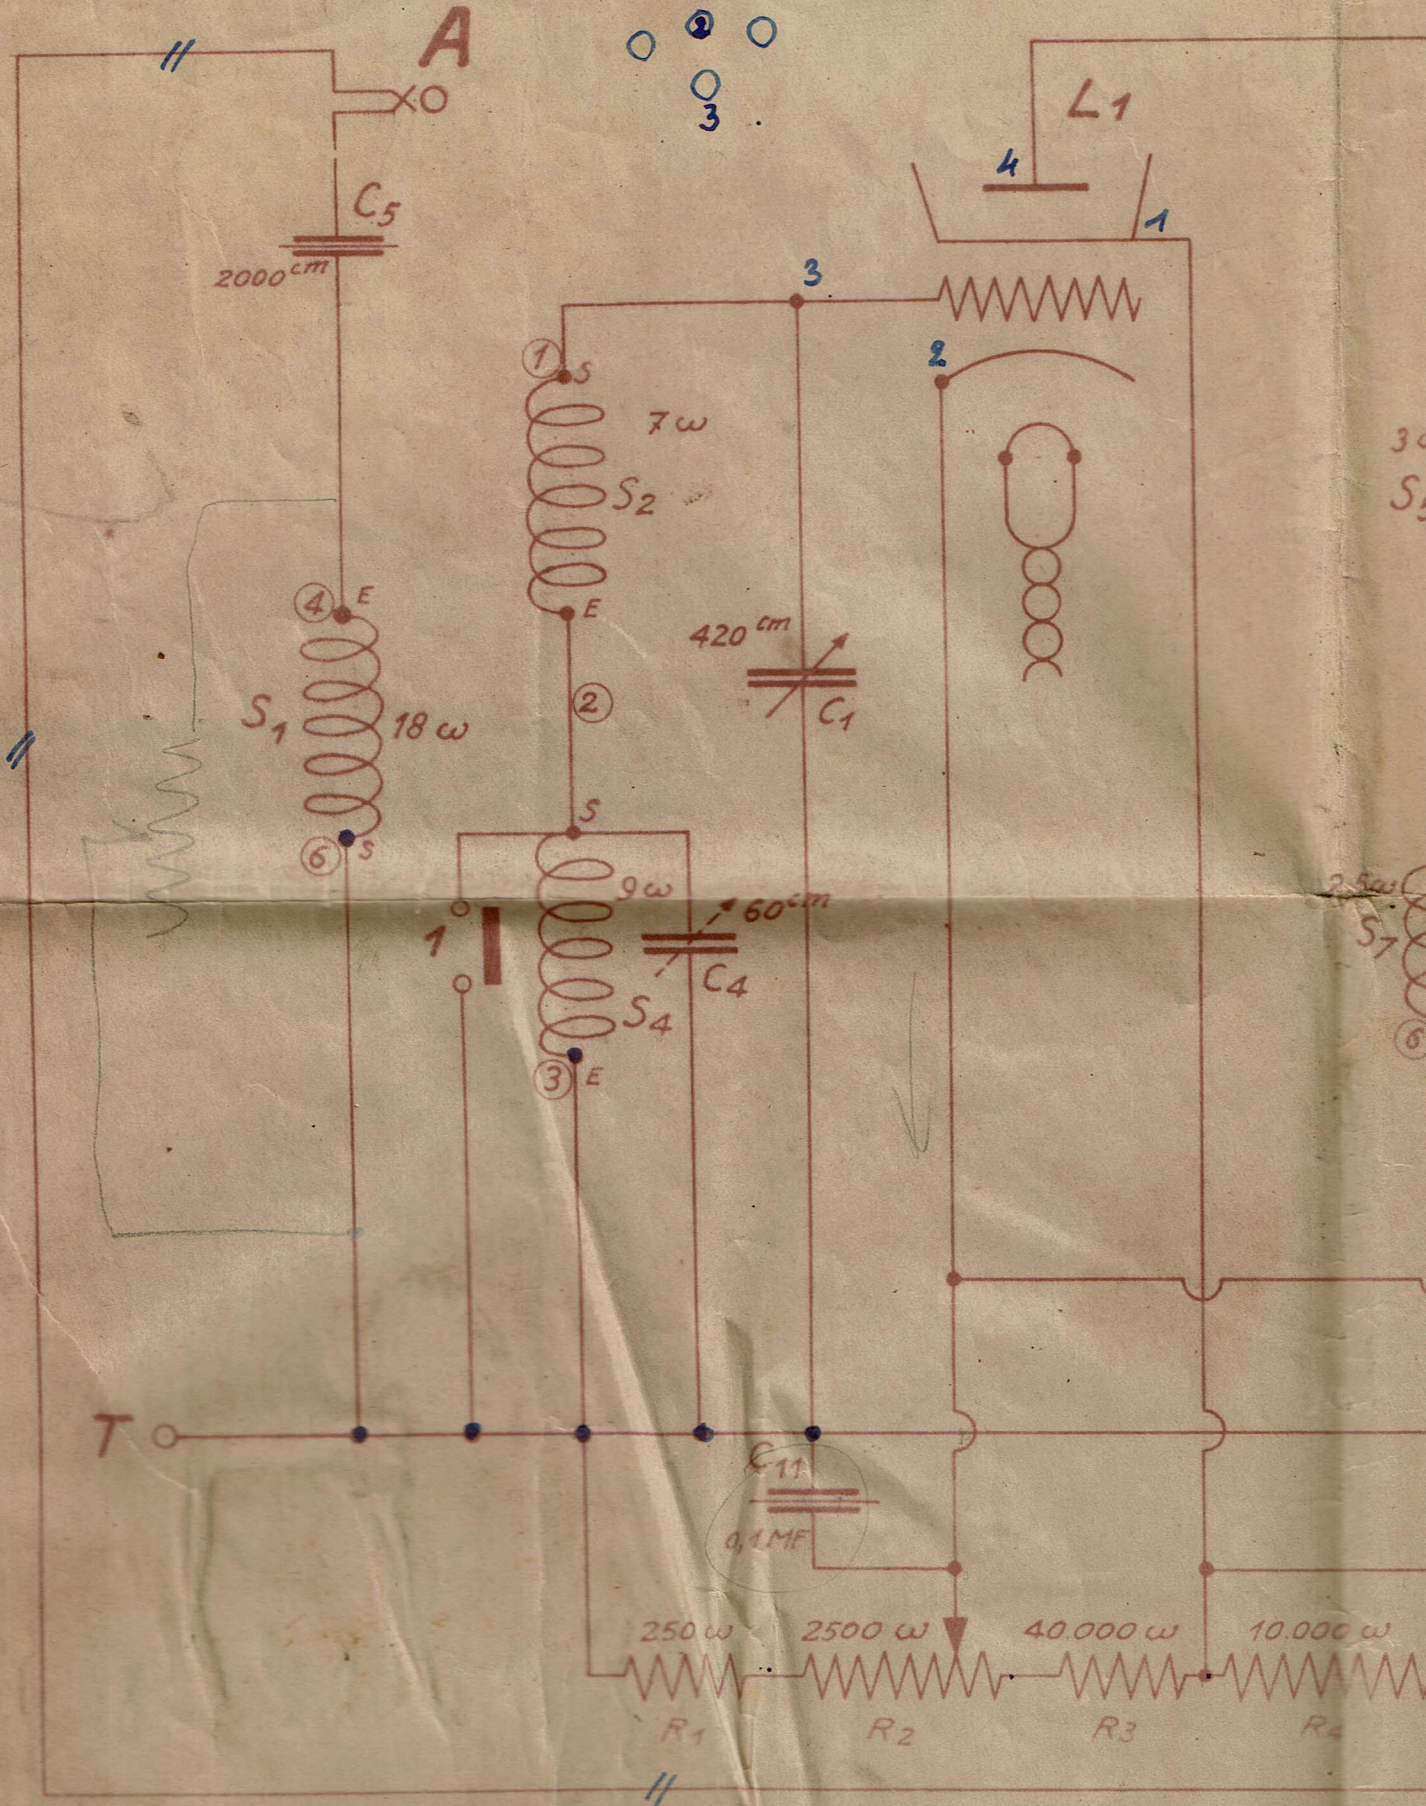


MS4B
E 452T ou

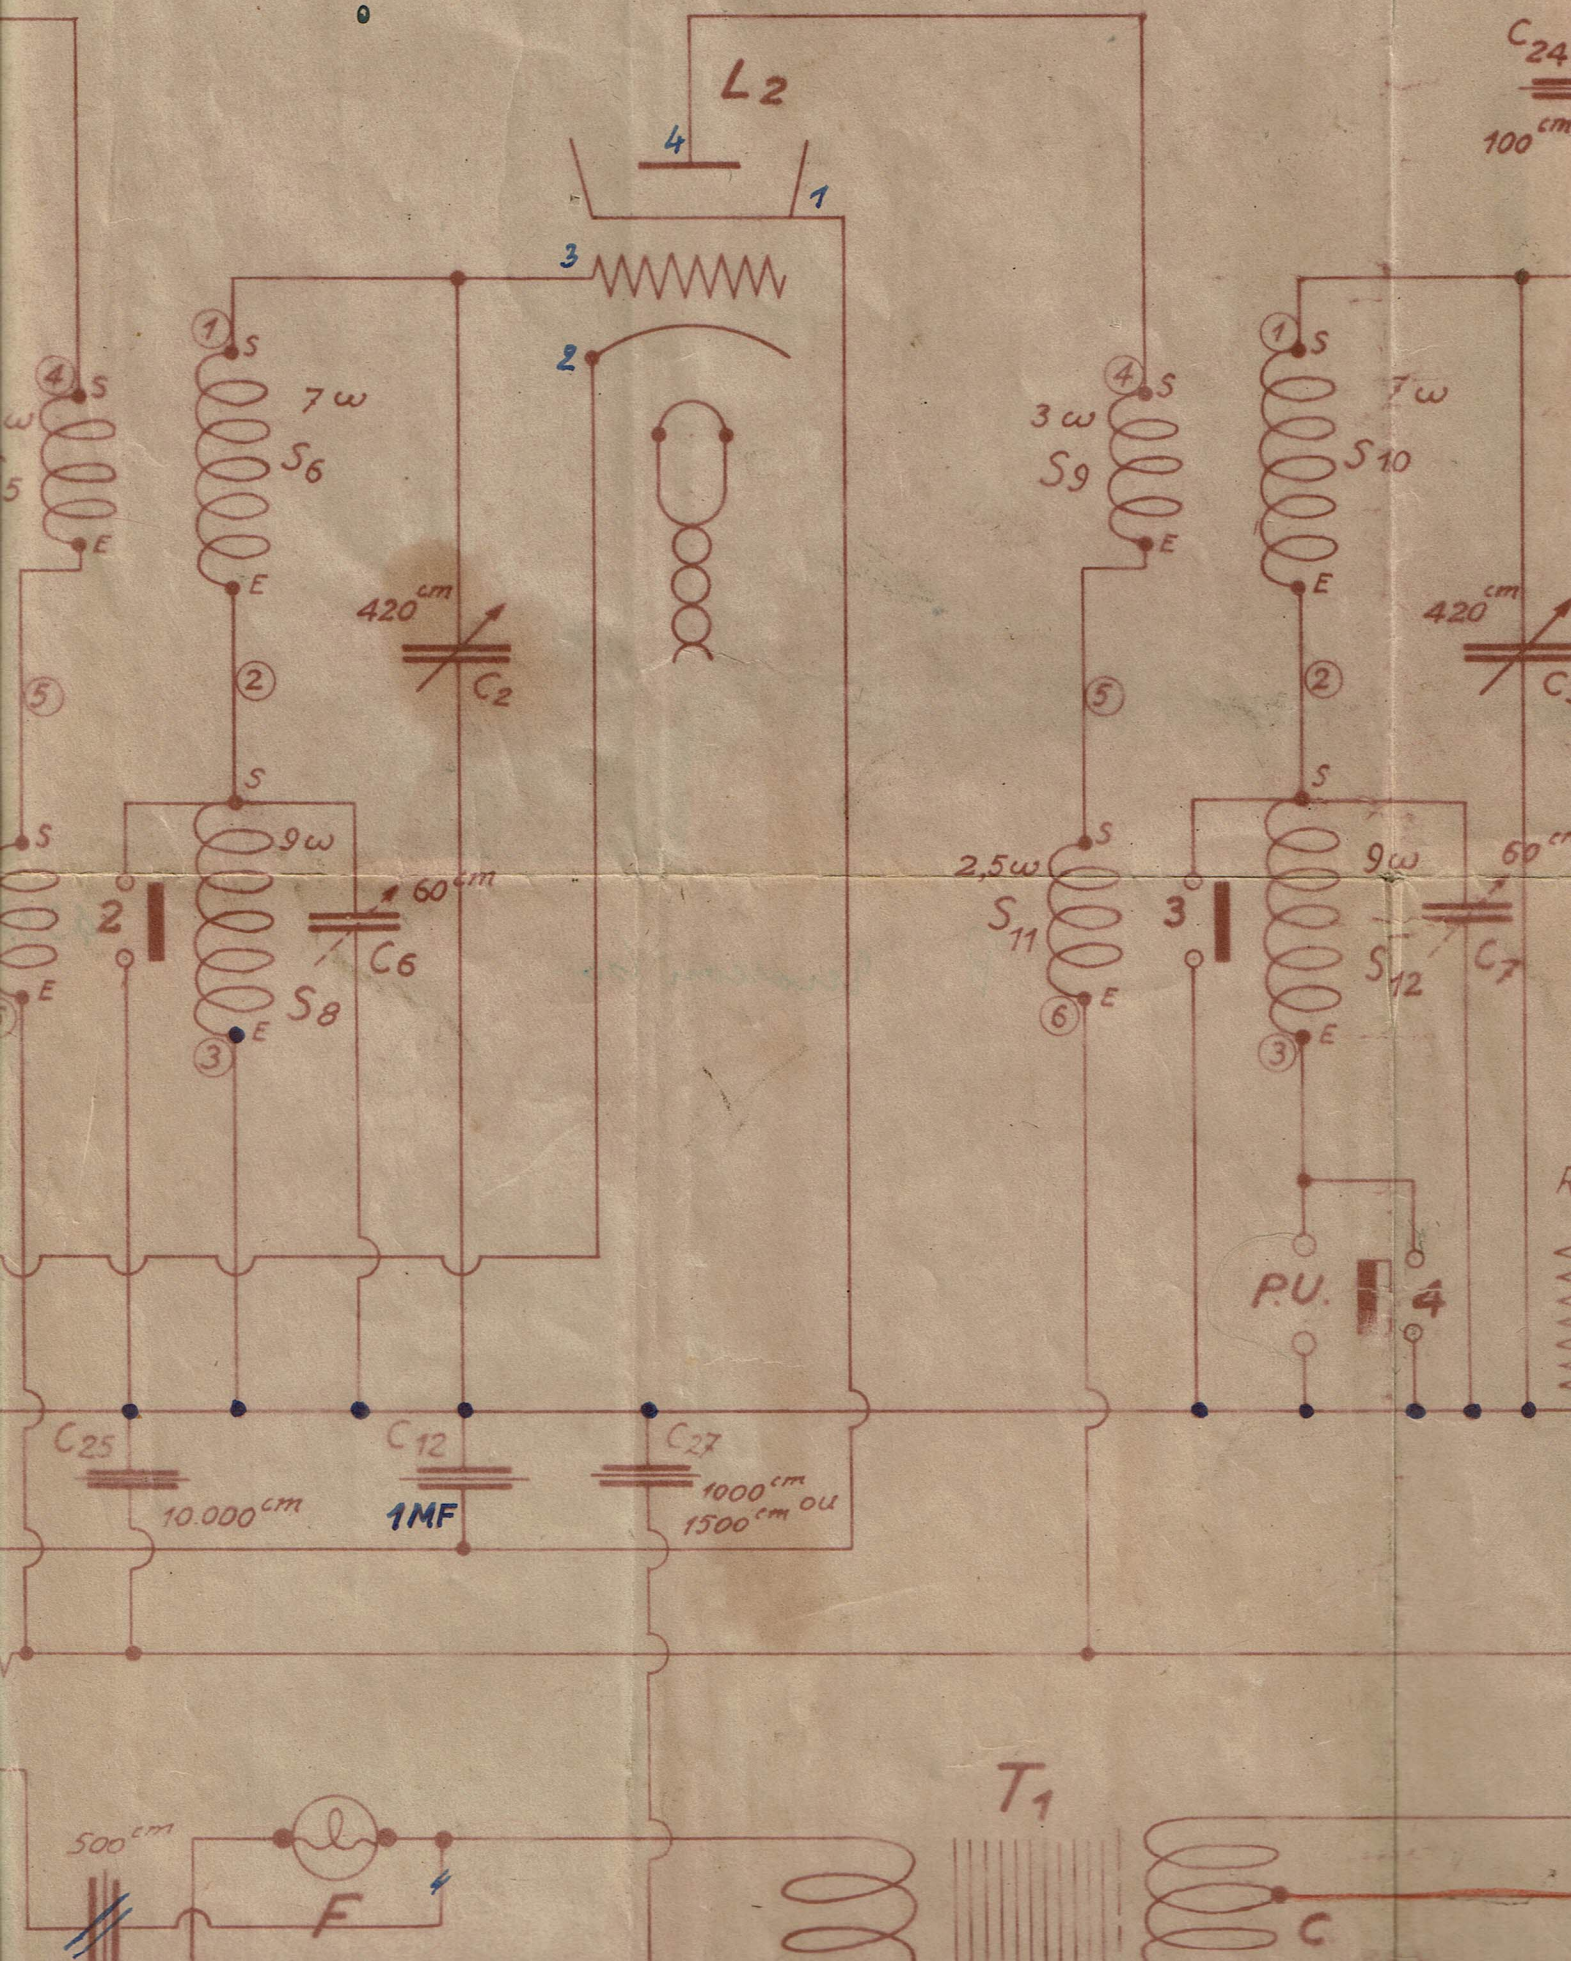

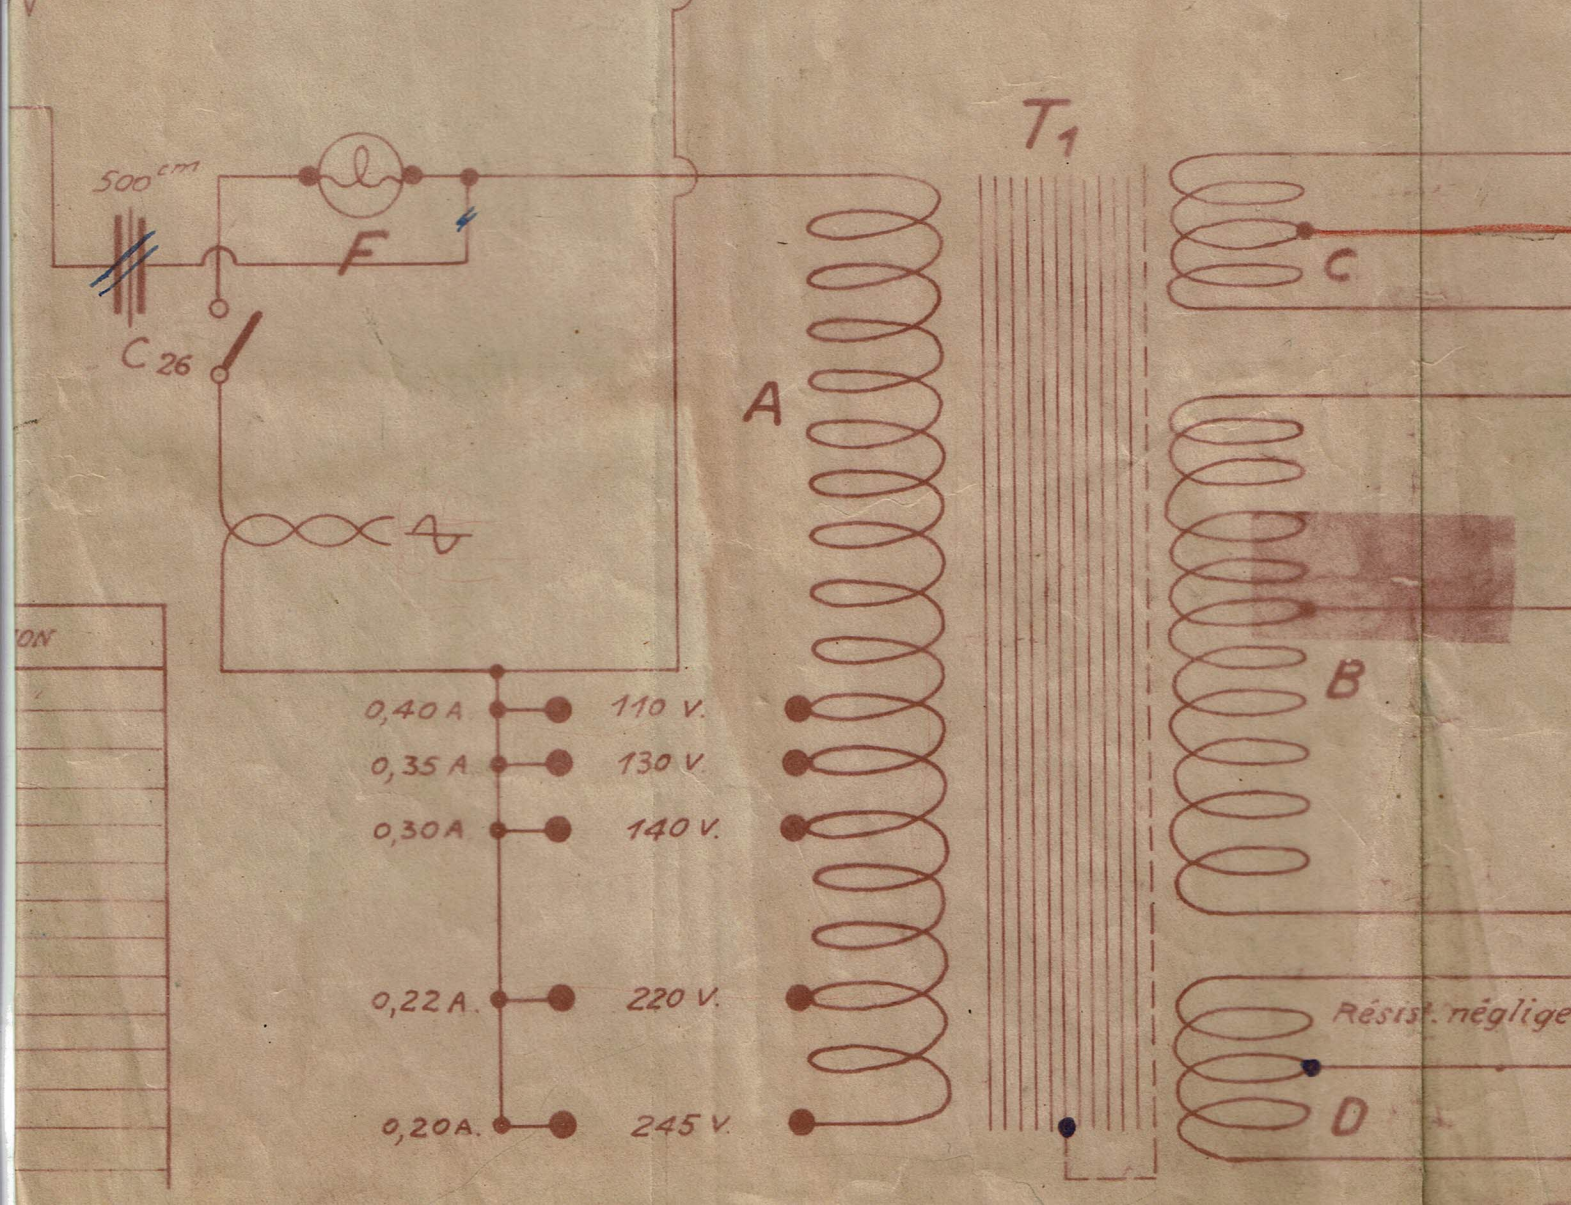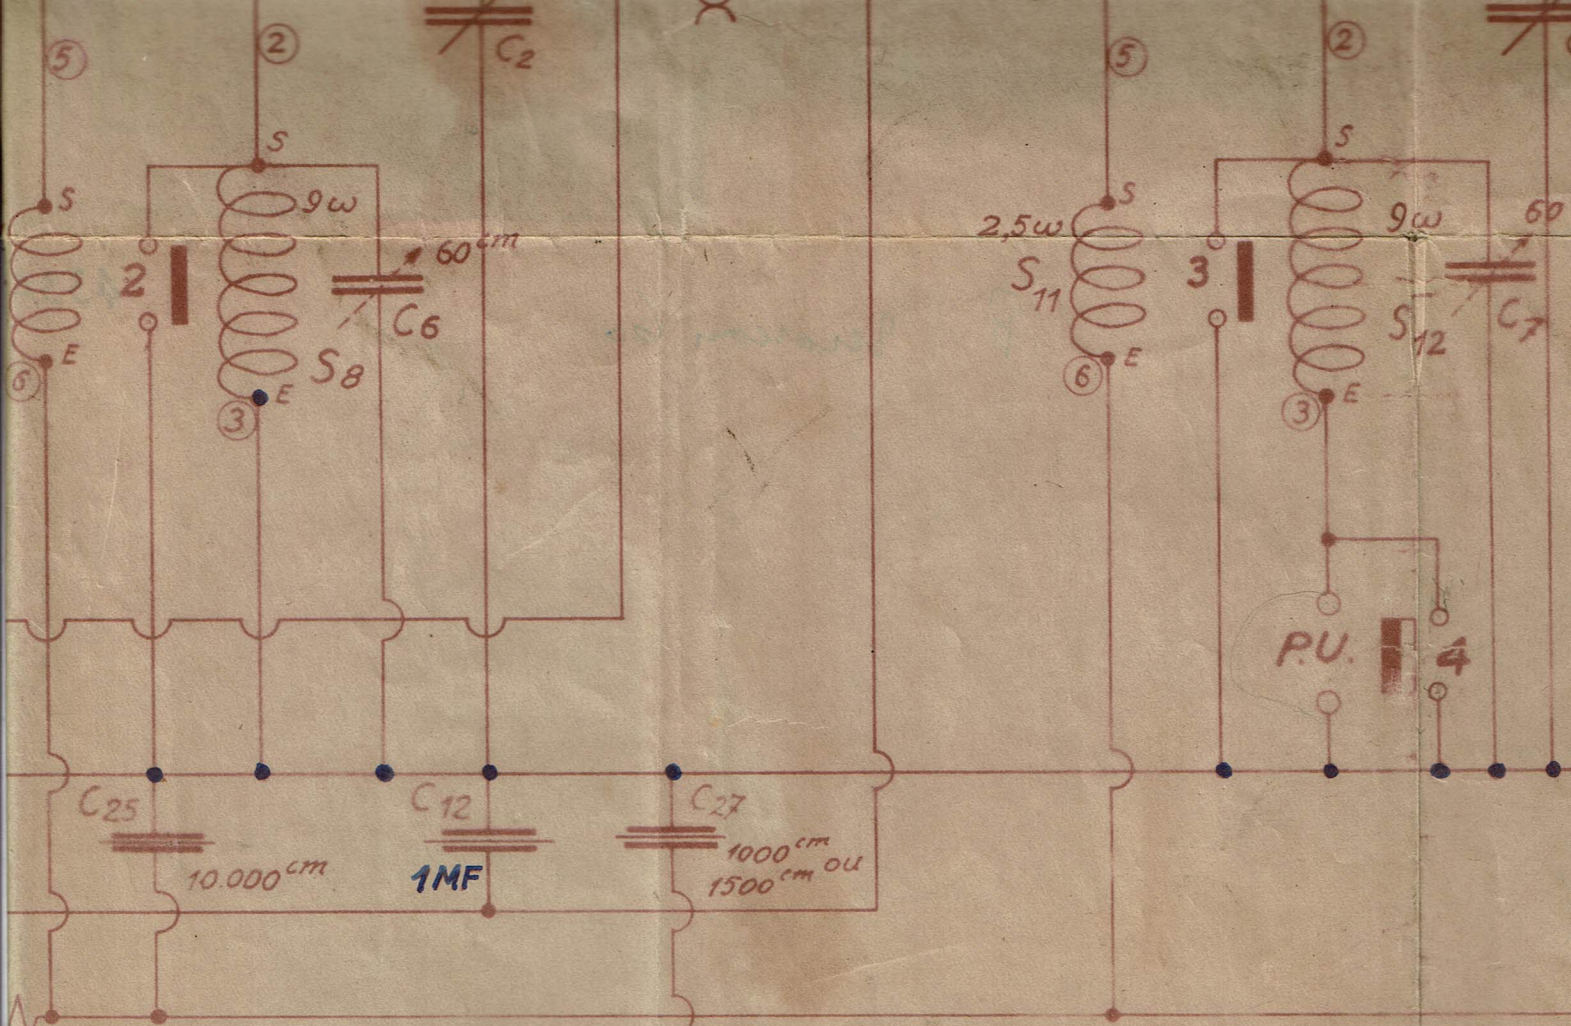

MS 4B
E 452T ou

PT 4

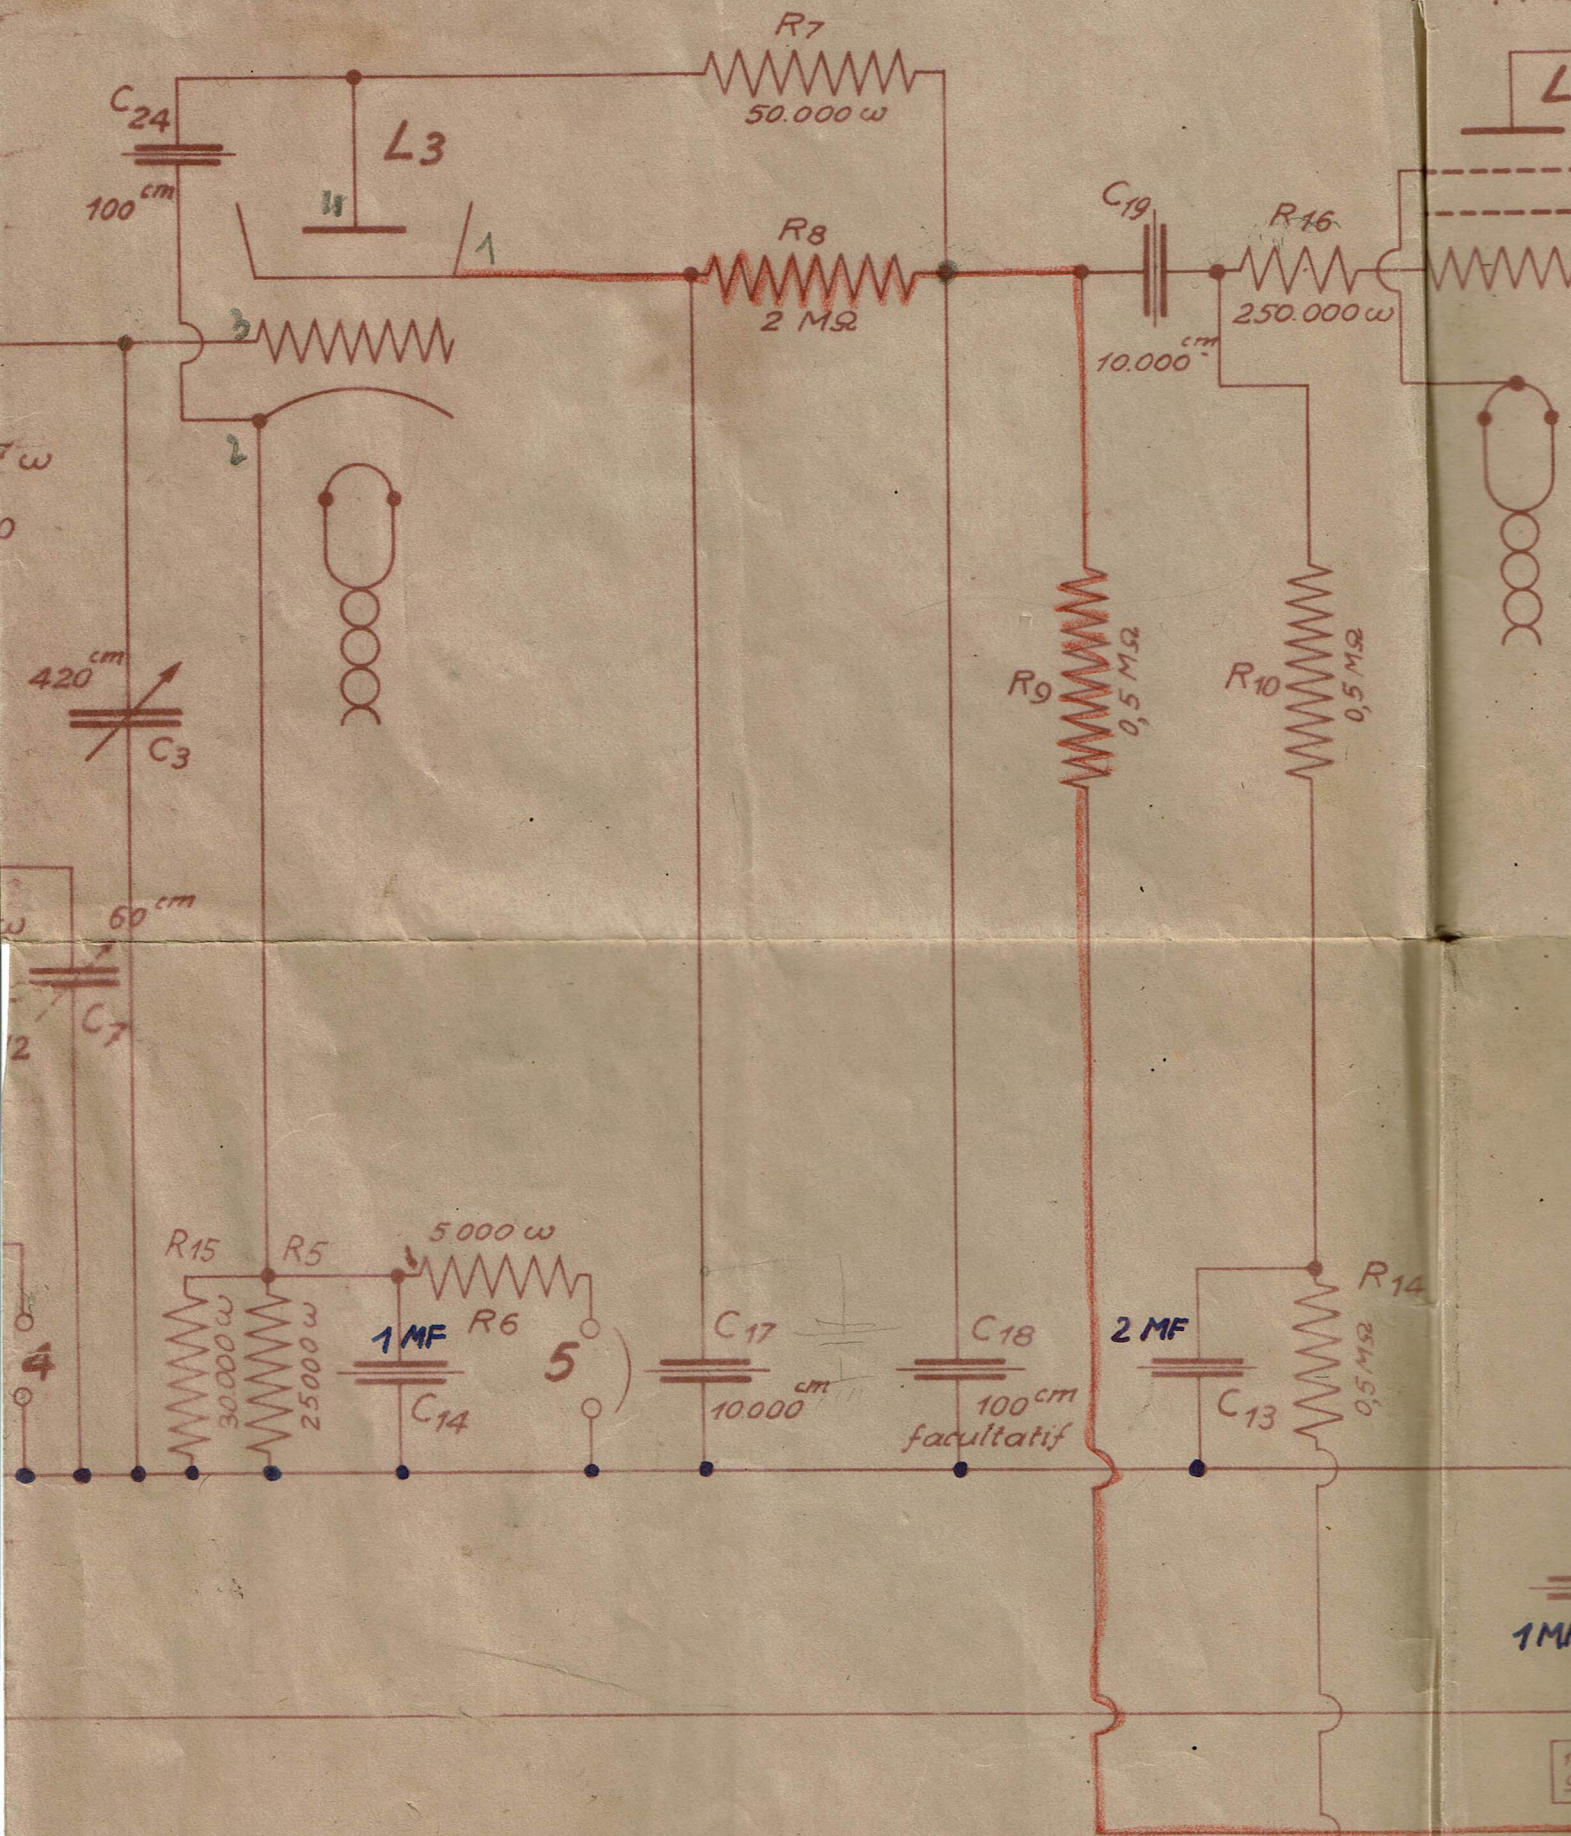




éma de principe Récepteur 4 lampes + valve
courant alternatif T

CONTACTS.

- 1
- 2
- 3

Note pratique le remplacement
de l'isoleur du H.P. est très diffi-
cile. regarder 2 fois avant de
le remplacer. employer du
tulle fin. Le 16.9.47

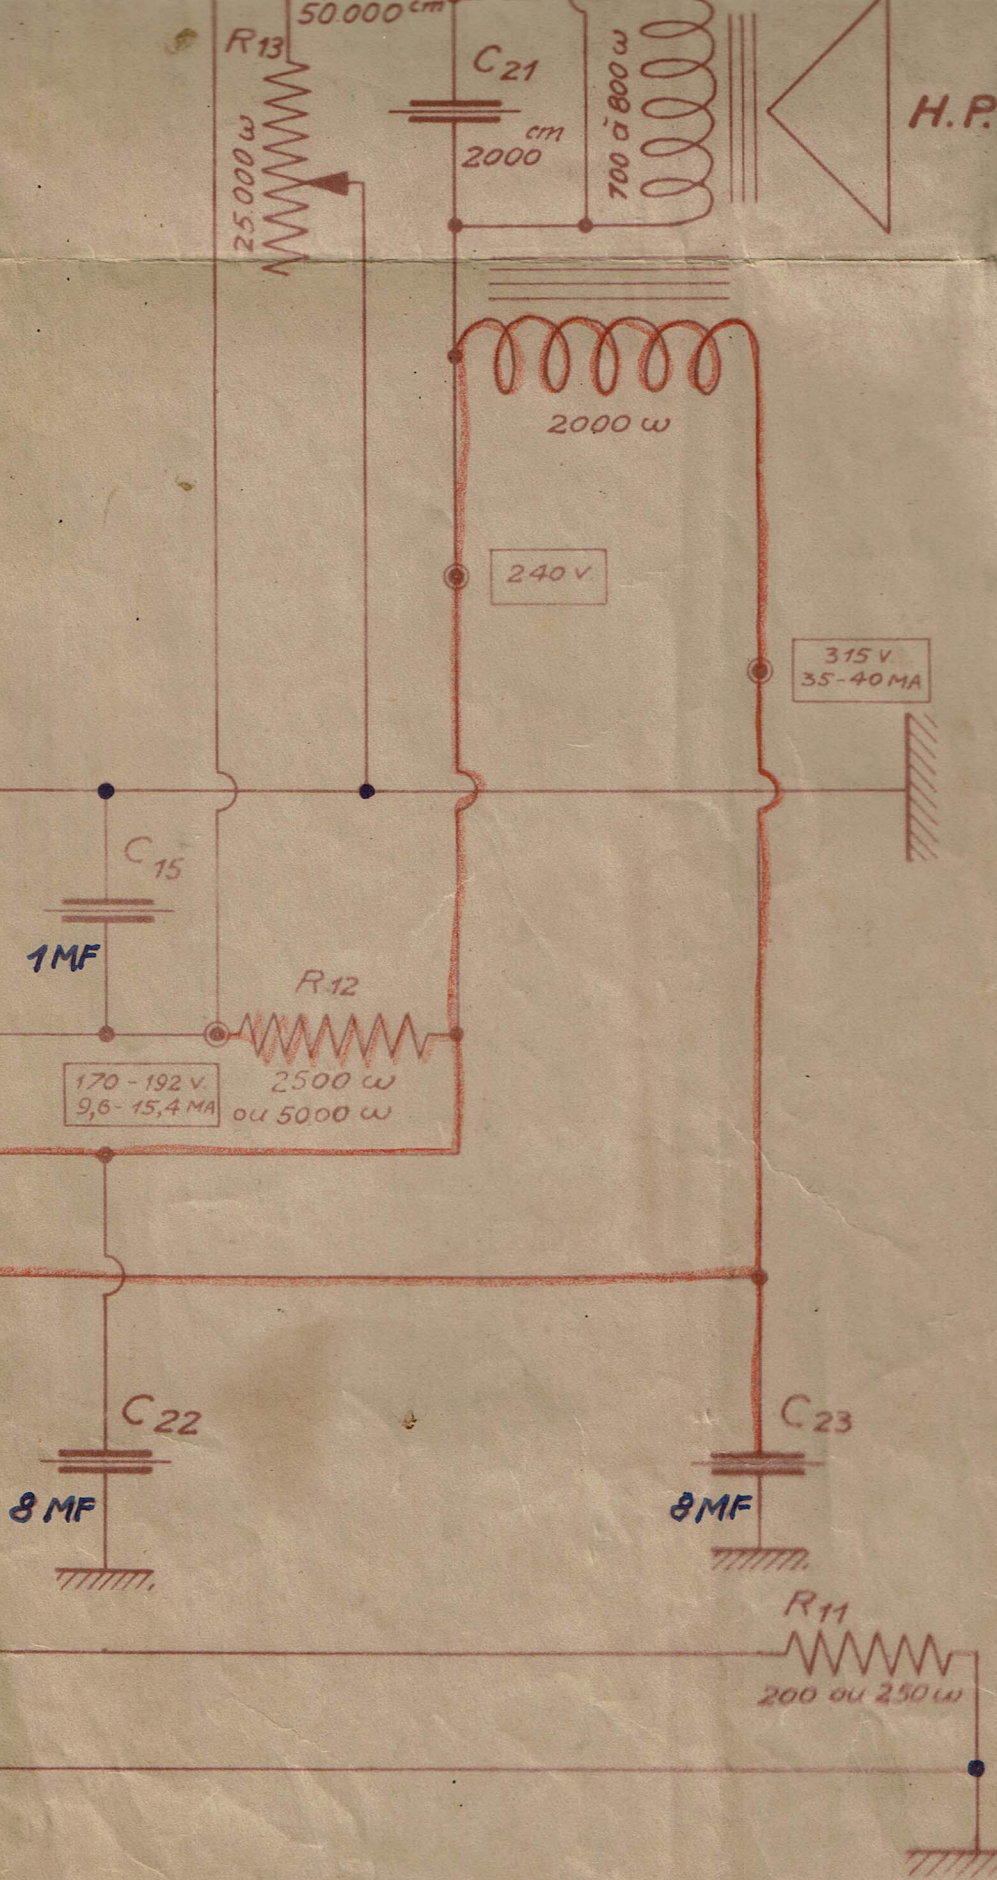

Désignation

Schéma de principe Récepteur 4 lampes + valve
Courant alternatif

1° du plan:

739